



PRIMARY IDENTIFIER GRID SYSTEM

STEP의 Primary Identifier는 컴퓨터 파일 원고 사용을 원칙으로 하지만 부득이한 경우(대형 사인물 등 확대 제작해야 하는 경우 혹은 수작업이 필요한 경우)에는 Primary Identifier Grid System에 준하여 기본 형태의 오류가 발생하지 않도록 작도할 것을 규정한다.

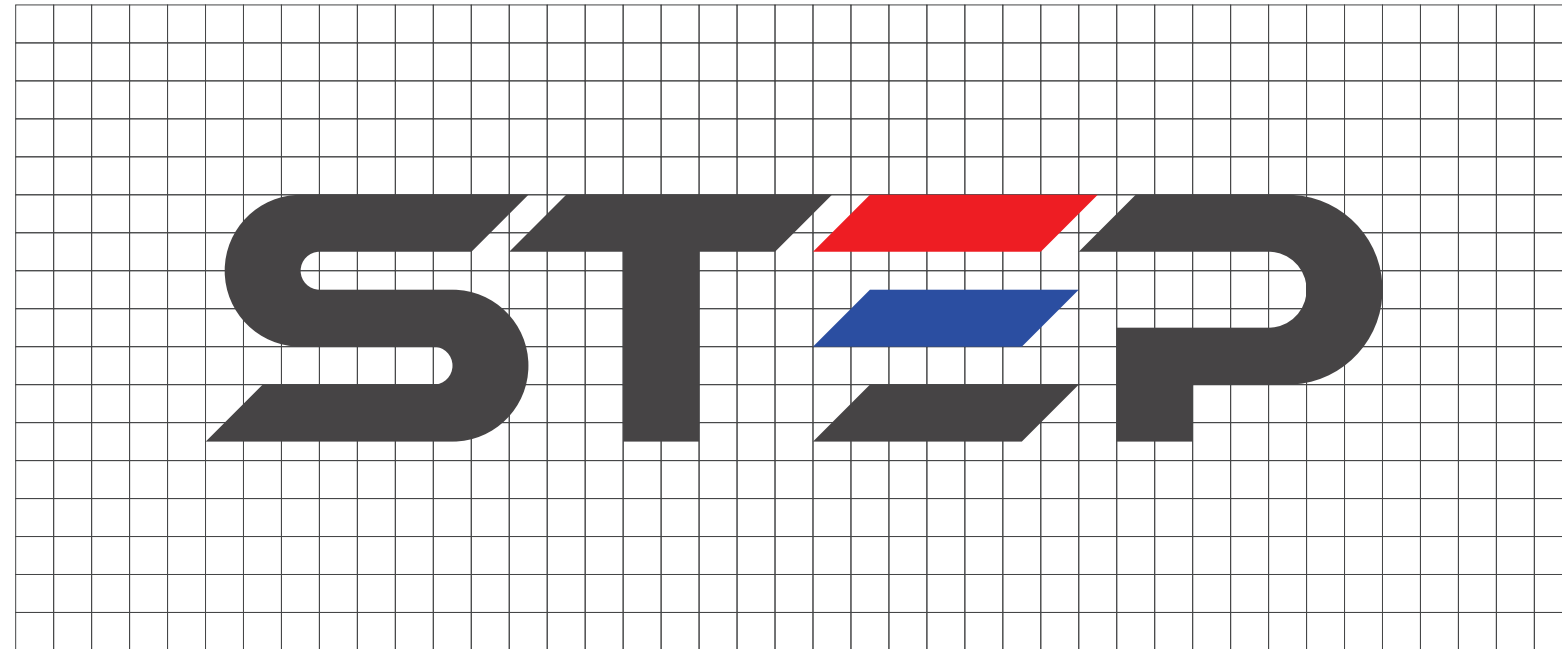

PRIMARY IDENTIFIER SYMBOL GRID SYSTEM


단국대학교 과학기술융합학과를 문으로 상징화 하였으며, 이를 통해 기술과 사업화를 위한 단계를 상호 연결을 TECH BRIDGE를 다리로 표현하여, 과학기술융합학과를 통해 TECH BRIDGE를 완성 한다는 의미를 담았다.

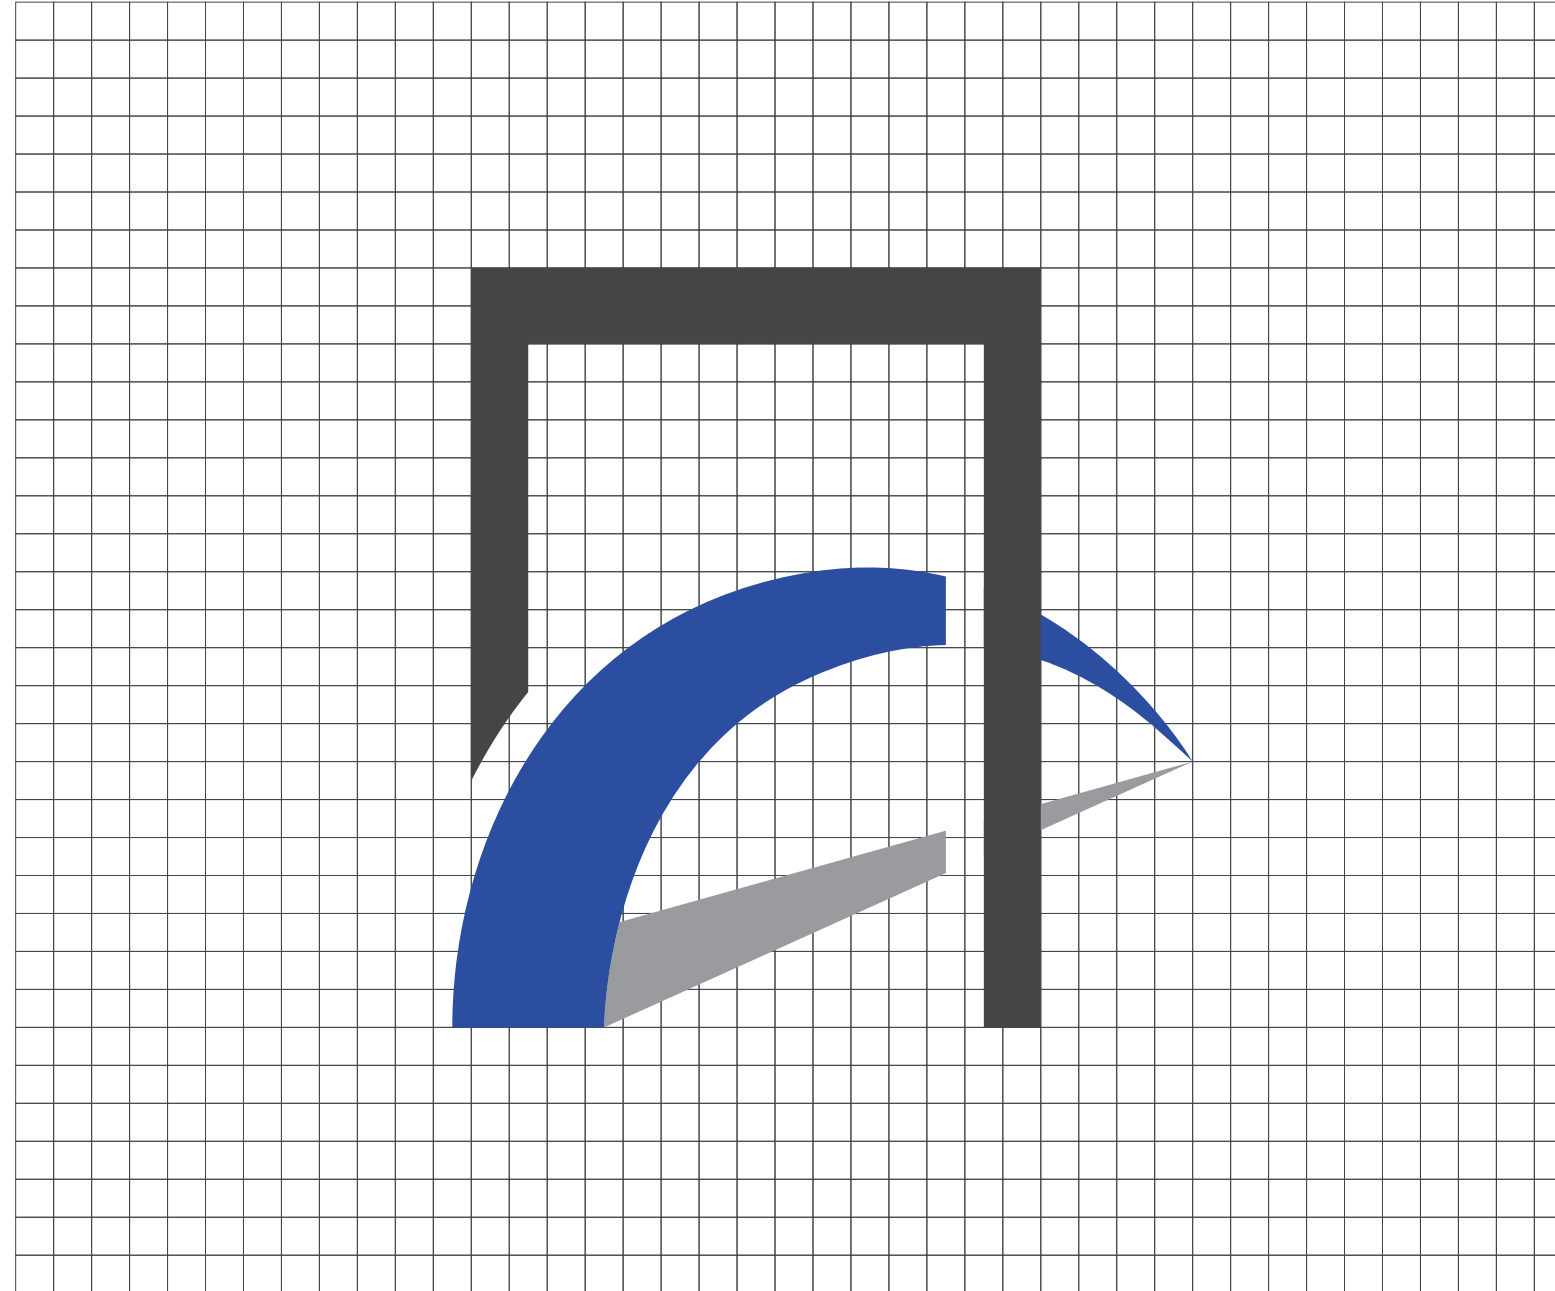


COLOR SYSTEM

STEP의 전용 컬러 시스템은 Primary Identifier에 대한 최적의 컬러 적용과 표현 및 관리를 위한 활용규정을 매체와 적용상황에 따라 체계화 한것이다. 반드시 지정된 색상 인쇄를 사용할 것을 규정한다. 웹사이트 및 TV등 모니터나 영상매체용으로 사용할 경우에는 지정된 RGB색상을 사용한다.


Basic Color

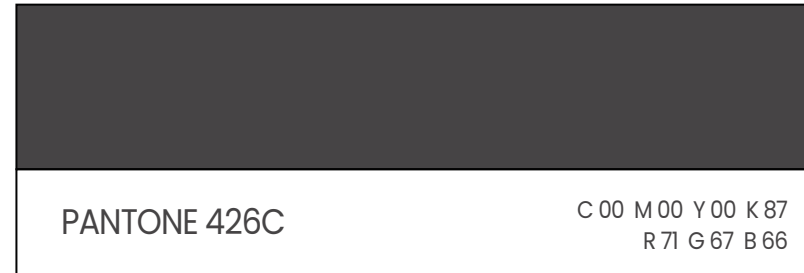


Point Color

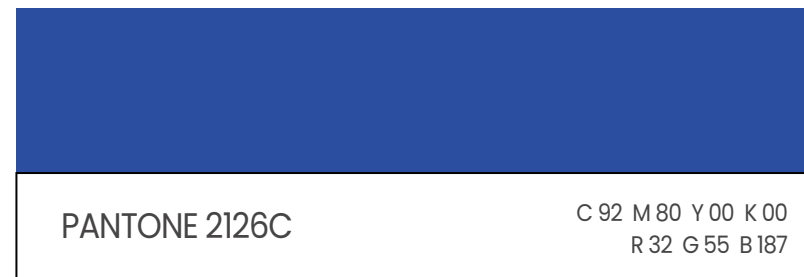

Sub Color

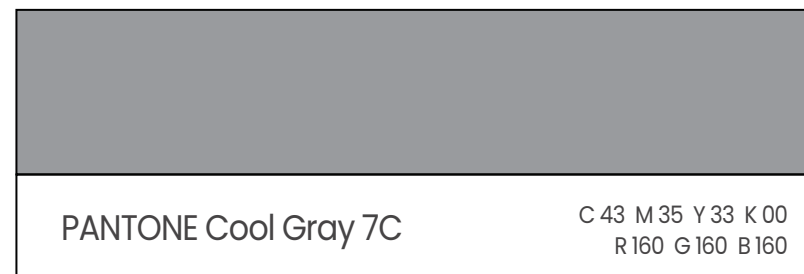

STEP

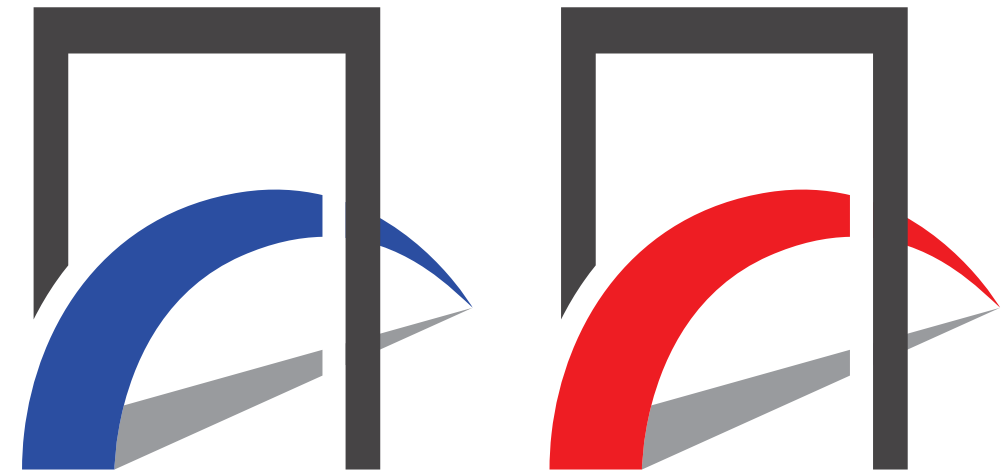

BACKGROUND COLOR USAGE

적절하지 않은 원고의 사용이나 사용자 임의의 해석 등으로 STEP의 Primary Identifier의 형태나 색상이 변형될 경우, STEP의 이미지가 손상되어 커뮤니케이션 기능이 약화되므로 반드시 표준색상과 형태어를 준수해야 하며, 특히 아래의 예시는 잘못 사용한 경우로 이러한 형태의 사용은 절대로 금합니다.

활용 금지 규정



워드마크 지정색상 이외의 것을 사용할 수 없다.



워드마크의 요소를 삭제하여 사용할 수 없다.



워드마크 지정색의 위치를 바꿔서 사용할 수 없다.



바탕색 위에 규정색 이외의 것을 사용할 수 없다.



워드마크의 간격을 임의로 조정할 수 없다.



워드마크를 기울여 사용할 수 없다.



워드마크 가로,세로의 비례를 임의로 조정할 수 없다.



낮은 명도대비로 선명도가 떨어지지 않게 한다.



워드마크의 서체를 다른 서체로 바꾸어 사용할 수 없다.



워드마크의 위치를 바꿔서 사용할 수 없다.



워드마크를 외곽선으로 표현할 수 없다



복잡한 그래픽 요소 위에 사용할 수 없다.

LOGO TYPE SIGNATURE

워드마크형 상하조합

Type A



Type C



Type B



Type D



LOGO TYPE SIGNATURE

워드마크형 좌우조합

Type E

STEP 과학기술정책융합학과

Type F

STEP Department of
Science and Technology Policy Convergence

LOGO TYPE SIGNATURE

워드마크형 혼합조합

Type G



Type H



Type I

